


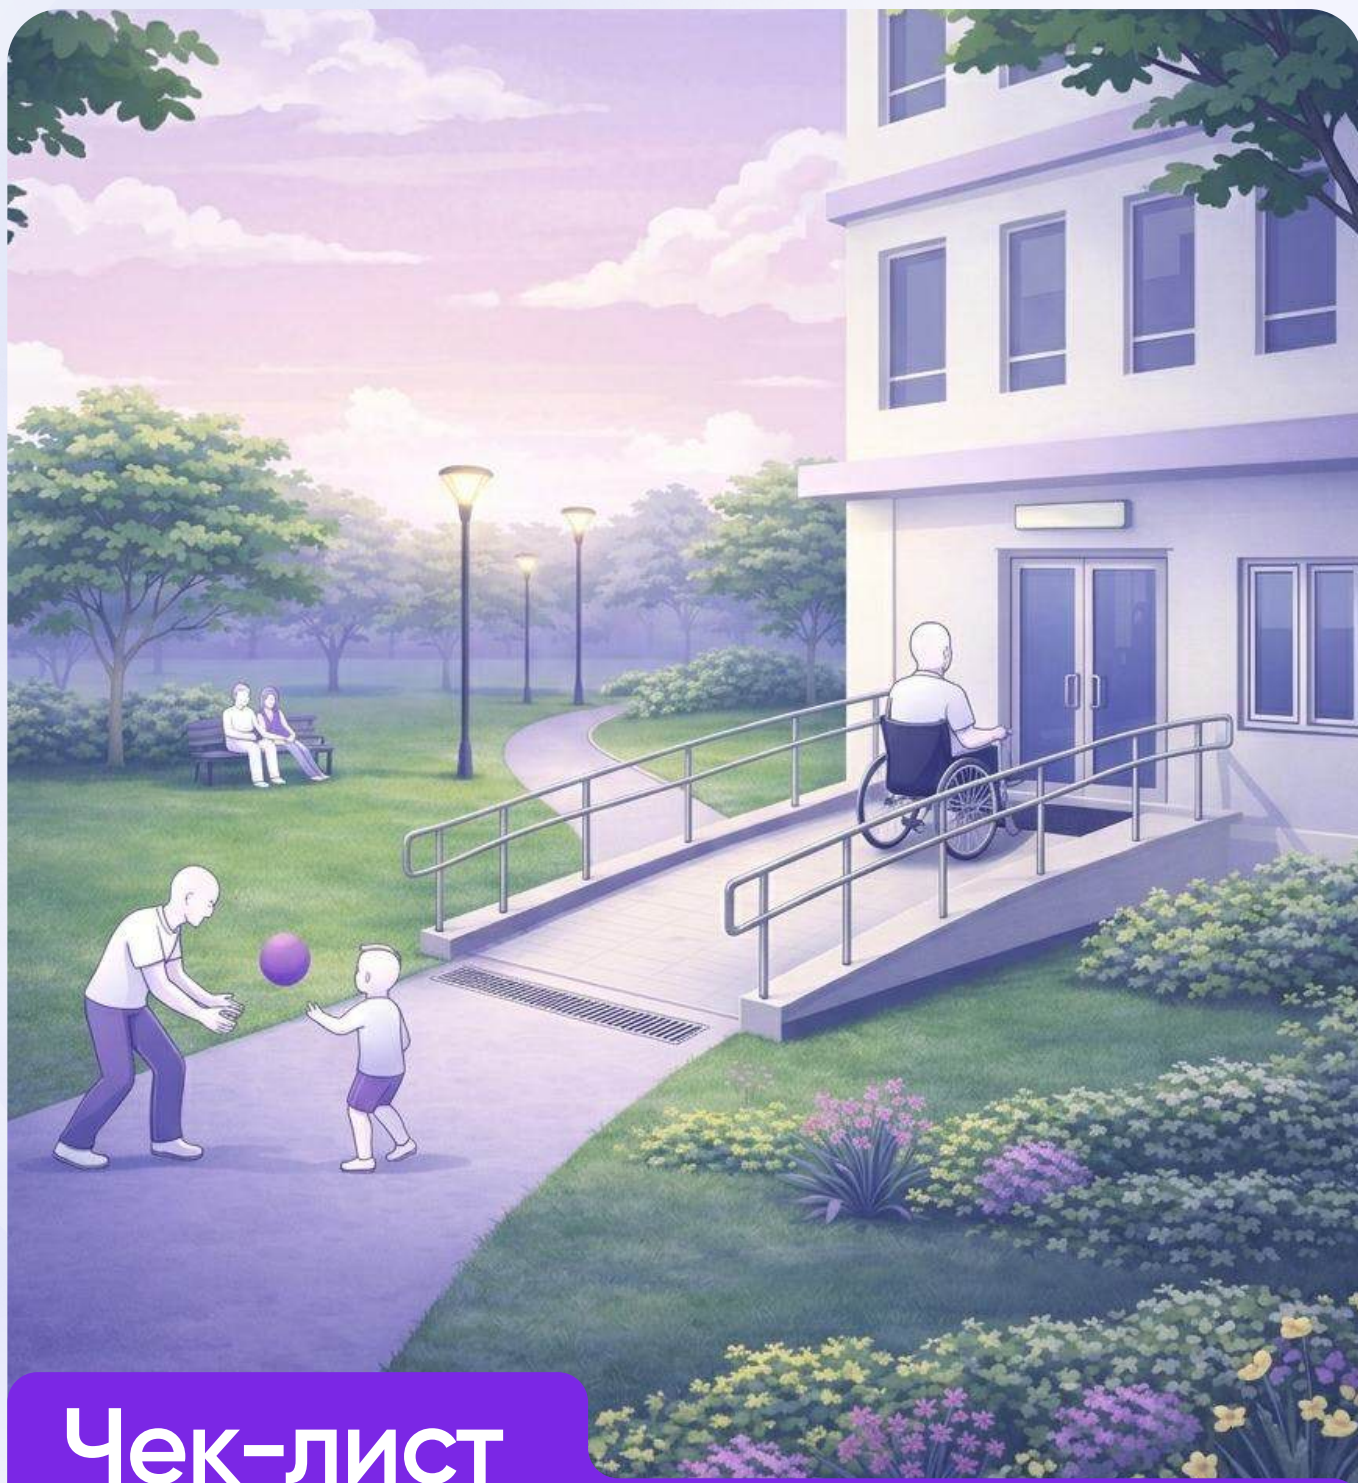

Чек-лист оцінки об'єктів соціальної інфраструктури

2026 рік

Зміст


Вступ	3
Чек -лист оцінки Закладу загальної середньої освіти	4
Чек-лист оцінки Закладу дошкільної освіти	13
Чек-лист оцінки Закладу охорони здоров`я	21
Чек-лист оцінки Адміністративної споруди	31
Чек-лист оцінки Бібліотеки	40
Чек-лист оцінки Музею	49
Чек-лист оцінки Об'єктів логістичної інфраструктури	58
Чек-лист оцінки Закладів культури та дозвілля	68

Матеріал підготовлений ГО "Технології прогресу" в межах "Безбар'єрні громади: від аналізу до дії" за підтримки проєкту "Фенікс: Сила спільнот", що виконується Фондом Східна Європа коштом Європейського Союзу.

Вступ

В рамках реалізації проєкту «Безбар'єрні громади: від аналізу до дії» командою ГО «Технології прогресу» було проведено ряд робочих зустрічей з представниками **Стрийської міської територіальної громади, Кегичівської селищної територіальної громади, Котелевської селищної територіальної громади та Берестинської міської територіальної громади** з метою формування переліку ключових об'єктів соціальної інфраструктури для оцінки рівня безбар'єрності.

За результатами цих зустрічей сформовано перелік із понад 60 об'єктів соціального призначення, який було структуровано за функціональними групами. Відповідно до такого розподілу підготовлено спеціальні чек-листи, що враховують специфіку кожного типу об'єктів, зокрема **чек-листи оцінки:**

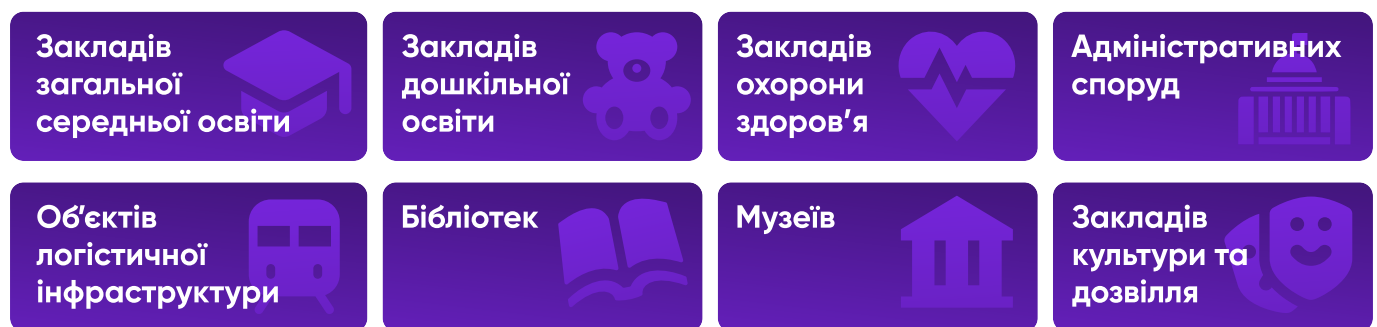

Такий підхід забезпечить більш глибоку та релевантну оцінку рівня безбар'єрності для кожного типу об'єктів з урахуванням їх функціональних особливостей, зокрема вимог до організації простору та надання послуг, і дозволить сформулювати практичні та обґрунтовані рекомендації для подальшого вдосконалення інфраструктури громад.



Чек-лист оцінки Закладів загальної середньої освіти

2026 рік

Заклад загальної середньої освіти

1. Основні дані

Дата:

Назва об'єкта:

Адреса:

2. Прилегла територія

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Ширина проходів для двостороннього руху $\geq 1,8$ м	☐Так ☐Ні	
Тротуар рівний, а товщина швів не перевищує 15 мм	☐Так ☐Ні	
Наявне пониження тротуару на переходах в 0	☐Так ☐Ні	
Наявний затінок від дерев, а гілля над транзитною зоною розташоване не нижче 2,1 м	☐Так ☐Ні	
Наявні паркувальні місця для людей з інвалідністю із відповідним знаком доступності.	☐Так ☐Ні	
Місце розмірами - 3,5x5 м Розташування від входу не далі ніж - 50 м	☐Так ☐Ні	

3. Пандус

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Необхідний пандус	☐ Так ☐ Ні	
Наявний пандус	☐ Так ☐ Ні	
Пандус:		
Нахил 4,5 °	☐ Так ☐ Ні	
Висота одного підйому максимум 0,8 м	☐ Так ☐ Ні	
Горизонтальні майданчики для розвороту та відпочинку мають розміри 1,5х1,5 м	☐ Так ☐ Ні	
Ширина одностороннього руху 1,2 м	☐ Так ☐ Ні	
Наявність з обох боків пандуса та сходів поручнів, що контрастують із поверхнею пандуса, встановлених на висоті 0,7 м та 0,9 м.	☐ Так ☐ Ні	
Завершальні частини поручнів з обох боків (у верхній та нижній частинах пандуса) повинні мати горизонтальне продовження не менше 0,3 м.	☐ Так ☐ Ні	

4. Сходи (вхідна частина)

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявні	☐ Так ☐ Ні	
Сходи:		
Ширина проступів сходів має бути не меншою за 0,3 м	☐ Так ☐ Ні	
Висота підйому сходинок не більшою за 0,15 м	☐ Так ☐ Ні	

5. Вхідна група

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Вхід візуально виділений на тлі будівлі, легко ідентифікується головний вхід	☐ Так ☐ Ні	
Двері мають легко відчинятися, дверна ручка бути зручною для обхвату долонею (ручка-скоба). Скляні елементи додатково промарковані	☐ Так ☐ Ні	
Ширина вільного прорізу має бути не меншою за 0,9 м	☐ Так ☐ Ні	
Перед дверима та інформаційною табличкою наявний вільний простір розмірами 1,5 м діаметром	☐ Так ☐ Ні	

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Вхід на одному рівні з тротуаром	☐ Так ☐ Ні	
На вході має бути тактильна інформаційна табличка про заклад, де інформація дублюється шрифтом Брайля. Виконана в контрастному співвідношенні. Розміщена на висоті 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	

6. Сходи (внутрішні, переміщення між поверхами)

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявні	☐ Так ☐ Ні	
Сходи:		
Ширина проступів сходів має бути не меншою за 0,3 м	☐ Так ☐ Ні	
Завершальні частини поручнів повинні з обох боків — вгорі та вниз — мати горизонтальне продовження на 0,3 м	☐ Так ☐ Ні	
Висота підйому сходинок не більшою за 0,15 м	☐ Так ☐ Ні	
Поручні повинні візуально контрастувати з поверхнею, до якої вони кріпляться, бути гладенькими та не мати абразивних елементів	☐ Так ☐ Ні	

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Поручні сходів варто розташовувати на висоті 0,7 м - 0,9 м	☐ Так ☐ Ні	

7. Коридор

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Транзитна зона для двостороннього руху не менша за 1,8 м	☐ Так ☐ Ні	
Двері в коридорі контрастно виділені рамою чи за кольором дверного полотна	☐ Так ☐ Ні	
Є розділення активних зон та тихих зон для перепочинку	☐ Так ☐ Ні	

8. Кабінет для занять

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Прохід між меблями мінімум 1,2 м	☐ Так ☐ Ні	
Двері в коридорі контрастно виділені	☐ Так ☐ Ні	
Наявне місце в кінці та на початку класу для розвороту крісла колісного діаметром 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявний простір для асистента дитини	☐ Так ☐ Ні	

9. Їдальня

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Транзитна зона між столами має бути не менше 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	
Умивальник має розміщуватися на висоті 0,8 м	☐ Так ☐ Ні	
Вільний простір під умивальником 0,7 м	☐ Так ☐ Ні	
Сенсорний дозатор мила, паперовий диспенсер на висоті 0,9 м - 1,1 м	☐ Так ☐ Ні	
Зона видачі їжі має бути на висоті 0,8 м	☐ Так ☐ Ні	
Столи слід передбачити як для індивідуального прийому їжі, так і для групового. Мають бути вільні місця для дитини на кріслі колісному	☐ Так ☐ Ні	

10. Універсальна кабіна

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Для можливості маневру людини на кріслі колісному в приміщенні має бути вільний простір діаметром щонайменше 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	
Ширина прорізу дверей 0,9 м відсутні пороги	☐ Так ☐ Ні	
Дверна ручка натискного типу або у вигляді ручки-скоби. Засувка має бути зручною для зачинення кулаком	☐ Так ☐ Ні	
У приміщенні є вільний простір для розвороту на кріслі колісному діаметром 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	
Пристрої, як диспенсер для паперових рушників та санітаizers, мають бути в доступі на висоті 0,9-1,1 м.	☐ Так ☐ Ні	
Крани змішувачів, санітаizers мають бути переважно важільного типу керування	☐ Так ☐ Ні	
Гачки для речей передбачені на висоті 1,0 м та 1,4 м	☐ Так ☐ Ні	
Дзеркало має бути під нахилом чи з можливістю повороту	☐ Так ☐ Ні	
Під умивальником має бути вільний простір висотою 0,72 м	☐ Так ☐ Ні	

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Сидіння унітаза має розміщуватися на висоті 0,40 м - 0,48 м	☐ Так ☐ Ні	
З одного боку від унітаза передбачено вільний простір розміром 0,9 м × 1,5 м.	☐ Так ☐ Ні	
Зі сторони, де можна пересісти з крісла колісного на унітаз, має бути відкидний поручень на висоті 0,8 м.	☐ Так ☐ Ні	
Поручень повинен розташовуватися від центру унітаза на відстані 0,3 м - 0,35 м	☐ Так ☐ Ні	

Додаткові нотатки та примітки



Чек-лист оцінки Закладів дошкільної освіти

2026 рік

Заклад дошкільної освіти

1. Основні дані



Дата:



Назва об'єкта:



Адреса:

2. Прилегла територія

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Ширина проходів для двостороннього руху $\geq 1,8$ м	☐ Так ☐ Ні	
Тротуар рівний, а товщина швів не перевищує 15 мм	☐ Так ☐ Ні	
Наявне пониження тротуару на переходах в 0	☐ Так ☐ Ні	
Наявний затінок від дерев, а гілля над транзитною зоною розташоване не нижче 2,1 м	☐ Так ☐ Ні	
Наявні паркувальні місця для людей з інвалідністю із відповідним знаком доступності.	☐ Так ☐ Ні	
Місце розмірами - 3,5x5 м Розташування від входу не далі ніж - 50 м	☐ Так ☐ Ні	

3. Пандус

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Необхідний пандус	☐ Так ☐ Ні	
Наявний пандус	☐ Так ☐ Ні	
Пандус:		
Нахил 4,5 °	☐ Так ☐ Ні	
Висота одного підйому максимум 0,8 м	☐ Так ☐ Ні	
Горизонтальні майданчики для розвороту та відпочинку мають розміри 1,5х1,5 м	☐ Так ☐ Ні	
Ширина одностороннього руху 1,2 м	☐ Так ☐ Ні	
Наявність з обох боків пандуса та сходів поручнів, що контрастують із поверхнею пандуса, встановлених на висоті 0,7 м та 0,9 м.	☐ Так ☐ Ні	
Завершальні частини поручнів з обох боків (у верхній та нижній частинах пандуса) повинні мати горизонтальне продовження не менше 0,3 м.	☐ Так ☐ Ні	

4. Сходи (вхідна частина)

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявні	☐ Так ☐ Ні	
Сходи:		
Ширина проступів сходів має бути не меншою за 0,3 м	☐ Так ☐ Ні	
Висота підйому сходинок не більшою за 0,15 м	☐ Так ☐ Ні	

5. Вхідна група

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Вхід візуально виділений на тлі будівлі, легко ідентифікується головний вхід	☐ Так ☐ Ні	
Двері мають легко відчинятися, дверна ручка бути зручною для обхвату долонею (ручка-скоба). Складні елементи додатково промарковані	☐ Так ☐ Ні	
Ширина вільного прорізу має бути не меншою за 0,9 м	☐ Так ☐ Ні	
Перед дверима та інформаційною табличкою наявний вільний простір розмірами 1,5 м діаметром	☐ Так ☐ Ні	

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Вхід на одному рівні з тротуаром	☐ Так ☐ Ні	
На вході має бути тактильна інформаційна табличка про заклад, де інформація дублюється шрифтом Брайля. Виконана в контрастному співвідношенні. Розміщена на висоті 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	

6. Ігровий майданчик

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Ширина проходів між обладнанням має бути 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	
Наявний затінок від дерев, а гілля над транзитною зоною розташоване не нижче 2,1 м	☐ Так ☐ Ні	
Наявні місця для сидіння як для дорослих, так і для дітей	☐ Так ☐ Ні	
Устаткування не має гострих кутів та елементів, що стирчать і на які можна наштовхнутись	☐ Так ☐ Ні	

7. Ігрова кімната

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Прохід між меблями мінімум 1,2 м	☐ Так ☐ Ні	
Полички мають бути в доступі на висоті 0,3-1,4 м	☐ Так ☐ Ні	
Зрозуміле зонування (ігри, відпочинок, навчання)	☐ Так ☐ Ні	
Відсутність порогів у кімнаті (або інших елементів які перешкоджають комфортному пересуванню)	☐ Так ☐ Ні	

8. Універсальна кабіна

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Для можливості маневру людини на кріслі колісному в приміщенні має бути вільний простір діаметром щонайменше 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	
Дверна ручка натискного типу або у вигляді ручки-скоби. Засувка має бути зручною для зачинення кулаком	☐ Так ☐ Ні	
Пристрої, як диспенсер для паперових рушників та санітайзери, мають бути в доступі на висоті 0,9-1,1 м.	☐ Так ☐ Ні	

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Ширина прорізу дверей 0,9 м відсутні пороги	☐ Так ☐ Ні	
У приміщенні є вільний простір для розвороту на кріслі колісному діаметром 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	
Крани змішувачів, санітайзери мають бути переважно важільного типу керування	☐ Так ☐ Ні	
Гачки для речей передбачені на висоті 1,0 м та 1,4 м	☐ Так ☐ Ні	
Дзеркало має бути під нахилом чи з можливістю повороту	☐ Так ☐ Ні	
Під умивальником має бути вільний простір висотою 0,72 м	☐ Так ☐ Ні	
Сидіння унітаза має розміщуватися на висоті 0,40 м - 0, 48 м	☐ Так ☐ Ні	
З одного боку від унітаза передбачено вільний простір розміром 0,9 м × 1,5 м.	☐ Так ☐ Ні	
Зі сторони, де можна пересісти з крісла колісного на унітаз, має бути відкидний поручень на висоті 0,8 м.	☐ Так ☐ Ні	
Поручень повинен розташовуватися від центру унітаза на відстані 0,3 м - 0,35 м	☐ Так ☐ Ні	

9. Коридор

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Транзитна зона для двостороннього руху не менша за 1,8 м	☐ Так ☐ Ні	
Двері в коридорі контрастно виділені рамою чи за кольором дверного полотна	☐ Так ☐ Ні	
Відсутні конструкції, рослини на шляхах руху	☐ Так ☐ Ні	

Додаткові нотатки та примітки



Чек-лист оцінки Закладів охорони здоров'я

2026 рік

Заклад охорони здоров'я

1. Основні дані



Дата:



Назва об'єкта:



Адреса:

2. Прилегла територія

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Ширина проходів для двостороннього руху $\geq 1,8$ м	☐ Так ☐ Ні	
Тротуар рівний, а товщина швів не перевищує 15 мм	☐ Так ☐ Ні	
Наявне пониження тротуару на переходах в 0	☐ Так ☐ Ні	
Наявний затінок від дерев, а гілля над транзитною зоною розташоване не нижче 2,1 м	☐ Так ☐ Ні	
Наявні паркувальні місця для людей з інвалідністю із відповідним знаком доступності.	☐ Так ☐ Ні	
Місце розмірами - 3,5х5 м Розташування від входу не далі ніж - 50 м	☐ Так ☐ Ні	

3. Пандус

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Необхідний пандус	☐ Так ☐ Ні	
Наявний пандус	☐ Так ☐ Ні	
Пандус:		
Нахил 4,5 °	☐ Так ☐ Ні	
Висота одного підйому максимум 0,8 м	☐ Так ☐ Ні	
Горизонтальні майданчики для розвороту та відпочинку мають розміри 1,5х1,5 м	☐ Так ☐ Ні	
Ширина одностороннього руху 1,2 м	☐ Так ☐ Ні	
Наявність з обох боків пандуса та сходів поручнів, що контрастують із поверхнею пандуса, встановлених на висоті 0,7 м та 0,9 м.	☐ Так ☐ Ні	
Завершальні частини поручнів з обох боків (у верхній та нижній частинах пандуса) повинні мати горизонтальне продовження не менше 0,3 м.	☐ Так ☐ Ні	

4. Сходи (вхідна частина)

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявні	☐ Так ☐ Ні	
Сходи:		
Ширина проступів сходів має бути не меншою за 0,3 м	☐ Так ☐ Ні	
Висота підйому сходинок не більшою за 0,15 м	☐ Так ☐ Ні	

5. Вхідна група

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Вхід візуально виділений на тлі будівлі, легко ідентифікується головний вхід	☐ Так ☐ Ні	
Ширина вільного прорізу має бути не меншою за 0,9 м	☐ Так ☐ Ні	
Перед дверима та інформаційною табличкою наявний вільний простір розмірами 1,5 м діаметром	☐ Так ☐ Ні	
На вході має бути тактильна інформаційна табличка про заклад, де інформація дублюється шрифтом Брайля. Виконана в контрастному співвідношенні. Розміщена на висоті 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Вхід на одному рівні з тротуаром	☐ Так ☐ Ні	
Двері мають легко відчинятися, дверна ручка бути зручною для обхвату долонею (ручка-скоба). Складні елементи додатково промарковані	☐ Так ☐ Ні	

6. Вестибюль

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявний	☐ Так ☐ Ні	
Вестибюль		
Рецепція має бути на двох висотах – для людей на кріслі колісному та тих, хто стоїть 0,8 та 1,1 м	☐ Так ☐ Ні	
Відсутні конструкції, рослини на шляхах руху	☐ Так ☐ Ні	
Наявні місця для очікування дорослих	☐ Так ☐ Ні	
Стенди з інформацією про графік роботи та навігацію розміщені на доступній висоті, виконані збільшеним шрифтом, з простими піктограмами та простою мовою	☐ Так ☐ Ні	

7. Коридор

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Транзитна зона для двостороннього руху не менша за 2,15 м	☐ Так ☐ Ні	
Відсутні конструкції, рослини на шляхах руху	☐ Так ☐ Ні	
Двері в коридорі контрастно виділені рамою чи за кольором дверного полотна, їх відчинення не потрапляє у транзитну зону.	☐ Так ☐ Ні	
Тактильні інформаційні таблички про кабінети з простими піктограмами, виконані у контрастному співвідношенні. Вони розміщуються з тієї сторони, з якої відчиняються двері на висоті 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	
Наявні місця для очікування дорослих	☐ Так ☐ Ні	

8. Палата

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявний вільний простір для крісла колісного 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	
Полиці для користування та зберігання речей мають бути в доступі на висоті 0,5 м - 1,1 м	☐ Так ☐ Ні	

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Розетки залежно від потреб мають бути в доступі на висоті 0,4 м - 1,0 м	☐ Так ☐ Ні	
Кнопка виклику допомоги розташована в доступі на висоті 0,4 - 1,1 м	☐ Так ☐ Ні	
Ліжко має регулюватися за нахилом, його частини мають опускатися та підніматися для кращої адаптації під стан пацієнта. Із двох боків ліжка є опускні поручні.	☐ Так ☐ Ні	
Вимикачі мають розміщуватися на висоті 0,8 м	☐ Так ☐ Ні	

9. Кабінет прийому пацієнтів

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявний вільний простір для крісла колісного	☐ Так ☐ Ні	
Відсутні конструкції, рослини на шляхах руху	☐ Так ☐ Ні	
Відсутність порогів у кабінеті (або інших елементів які перешкоджають комфортному пересуванню)	☐ Так ☐ Ні	

10. Сходи (внутрішні, переміщення між поверхами)

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявні	☐ Так ☐ Ні	
Сходи		
Ширина проступів сходів має бути не меншою за 0,3 м	☐ Так ☐ Ні	
Ширина проступів сходів має бути не меншою за 0,3 м	☐ Так ☐ Ні	
Поручні повинні візуально контрастувати з поверхнею, до якої вони кріпляться, бути гладенькими та не мати абразивних елементів	☐ Так ☐ Ні	
Поручні сходів варто розташовувати на висоті 0,7 м - 0,9 м	☐ Так ☐ Ні	
Завершальні частини поручнів повинні з обох боків — вгорі та внизу — мати горизонтальне продовження на 0,3 м	☐ Так ☐ Ні	


11. Універсальна кабіна

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Для можливості маневру людини на кріслі колісному в приміщенні має бути вільний простір діаметром щонайменше 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Дверна ручка натискного типу або у вигляді ручки-скоби. Засувка має бути зручною для зачинення кулаком	☐ Так ☐ Ні	
Пристрої, як диспенсер для паперових рушників та санітайзери, мають бути в доступі на висоті 0,9-1,1 м.	☐ Так ☐ Ні	
Ширина прорізу дверей 0,9 м відсутні пороги	☐ Так ☐ Ні	
У приміщенні є вільний простір для розвороту на кріслі колісному діаметром 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	
Крани змішувачів, санітайзери мають бути переважно важільного типу керування	☐ Так ☐ Ні	
Гачки для речей передбачені на висоті 1,0 м та 1,4 м	☐ Так ☐ Ні	
Дзеркало має бути під нахилом чи з можливістю повороту	☐ Так ☐ Ні	
Під умивальником має бути вільний простір висотою 0,72 м	☐ Так ☐ Ні	
Сидіння унітаза має розміщуватися на висоті 0,40 м - 0, 48 м	☐ Так ☐ Ні	
З одного боку від унітаза передбачено вільний простір розміром 0,9 м × 1,5 м.	☐ Так ☐ Ні	

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Зі сторони, де можна пересісти з крісла колісного на унітаз, має бути відкидний поручень на висоті 0,8 м.	☐ Так ☐ Ні	
Поручень повинен розташовуватися від центру унітаза на відстані 0,3 м - 0,35 м	☐ Так ☐ Ні	

Додаткові нотатки та примітки

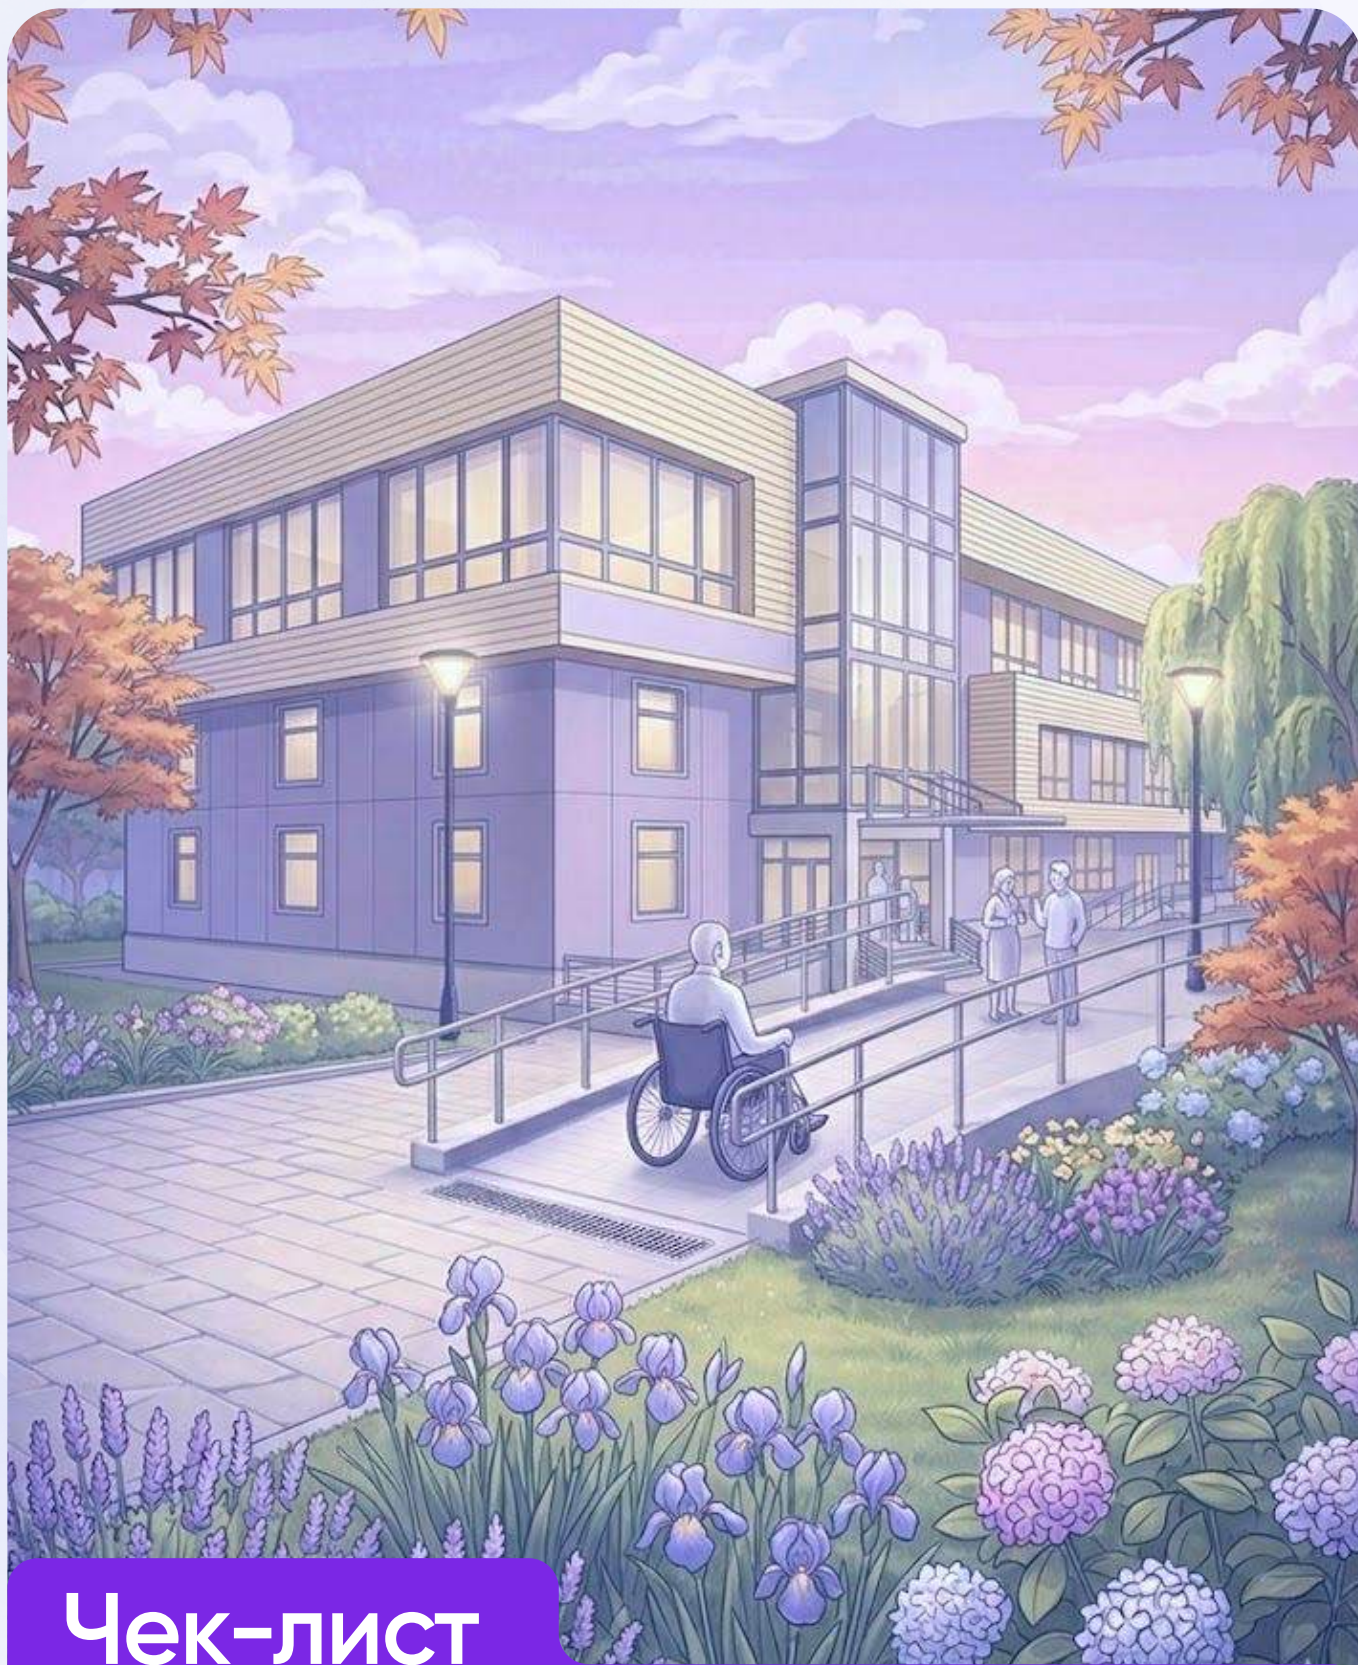

Чек-лист оцінки Адміністративних споруд

2026 рік

Адміністративна споруда

1. Основні дані

Дата:

Назва об'єкта:

Адреса:

2. Прилегла територія

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Ширина проходів для двостороннього руху $\geq 1,8$ м	☐Так ☐Ні	
Тротуар рівний, а товщина швів не перевищує 15 мм	☐Так ☐Ні	
Наявне пониження тротуару на переходах в 0	☐Так ☐Ні	
Наявний затінок від дерев, а гілля над транзитною зоною розташоване не нижче 2,1 м	☐Так ☐Ні	
Наявні паркувальні місця для людей з інвалідністю із відповідним знаком доступності.	☐Так ☐Ні	
Місце розмірами - 3,5х5 м Розташування від входу не далі ніж - 50 м	☐Так ☐Ні	

3. Пандус

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Необхідний пандус	☐ Так ☐ Ні	
Наявний пандус	☐ Так ☐ Ні	
Пандус:		
Нахил 4,5 °	☐ Так ☐ Ні	
Висота одного підйому максимум 0,8 м	☐ Так ☐ Ні	
Горизонтальні майданчики для розвороту та відпочинку мають розміри 1,5х1,5 м	☐ Так ☐ Ні	
Ширина одностороннього руху 1,2 м	☐ Так ☐ Ні	
Наявність з обох боків пандуса та сходів поручнів, що контрастують із поверхнею пандуса, встановлених на висоті 0,7 м та 0,9 м.	☐ Так ☐ Ні	
Завершальні частини поручнів з обох боків (у верхній та нижній частинах пандуса) повинні мати горизонтальне продовження не менше 0,3 м.	☐ Так ☐ Ні	

4. Сходи (вхідна частина)

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявні	☐ Так ☐ Ні	
Наявні сходи		
Ширина проступів сходів має бути не меншою за 0,3 м	☐ Так ☐ Ні	
Висота підйому сходинок не більшою за 0,15 м	☐ Так ☐ Ні	

5. Вхідна група

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Вхід візуально виділений на тлі будівлі, легко ідентифікується головний вхід	☐ Так ☐ Ні	
Двері мають легко відчинятися, дверна ручка бути зручною для обхвату долонею (ручка-скоба). Складні елементи додатково промарковані	☐ Так ☐ Ні	
Ширина вільного прорізу має бути не меншою за 0,9 м	☐ Так ☐ Ні	
Перед дверима та інформаційною табличкою наявний вільний простір розмірами 1,5 м діаметром	☐ Так ☐ Ні	

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Вхід на одному рівні з тротуаром	☐ Так ☐ Ні	
На вході має бути тактильна інформаційна табличка про заклад, де інформація дублюється шрифтом Брайля. Виконана в контрастному співвідношенні. Розміщена на висоті 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	

6. Вестибюль

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявний	☐ Так ☐ Ні	
Вестибюль		
Рецепція має бути на двох висотах – для людей на кріслі колісному та тих, хто стоїть 0,8 та 1,1 м	☐ Так ☐ Ні	
Відсутні конструкції, рослини на шляхах руху	☐ Так ☐ Ні	
Наявні місця для очікування дорослих	☐ Так ☐ Ні	
Стенди з інформацією про графік роботи та навігацію розміщені на доступній висоті, виконані збільшеним шрифтом, з простими піктограмами та простою мовою	☐ Так ☐ Ні	

7. Місце для прийому громадян

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявний вільний простір для крісла колісного	☐ Так ☐ Ні	
Прохід між меблями мінімум 1,2 М	☐ Так ☐ Ні	
Відсутність порогів (або інших елементів які перешкоджають комфортному пересуванню)	☐ Так ☐ Ні	

8. Коридор

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявний	☐ Так ☐ Ні	
Коридор		
Транзитна зона для двостороннього руху не менша за 2,15 м	☐ Так ☐ Ні	
Двері в коридорі контрастно виділені рамою чи за кольором дверного полотна, їх відчинення не потрапляє у транзитну зону	☐ Так ☐ Ні	
Місця для сидіння відділені від транзитних зон	☐ Так ☐ Ні	
Поруч із місцями для сидіння є вільний простір для людини на кріслі колісному розмірами	☐ Так ☐ Ні	

10. Сходи (внутрішні, переміщення між поверхами)

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявні	☐ Так ☐ Ні	
Сходи		
Ширина проступів сходів має бути не меншою за 0,3 м	☐ Так ☐ Ні	
Висота підйому сходинок не більшою за 0,15 м	☐ Так ☐ Ні	
Поручні повинні візуально контрастувати з поверхнею, до якої вони кріпляться, бути гладенькими та не мати абразивних елементів	☐ Так ☐ Ні	
Поручні сходів варто розташовувати на висоті 0,7 м - 0,9 м	☐ Так ☐ Ні	
Завершальні частини поручнів повинні з обох боків — вгорі та внизу — мати горизонтальне продовження на 0,3 м	☐ Так ☐ Ні	

11. Універсальна кабіна

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Для можливості маневру людини на кріслі колісному в приміщенні має бути вільний простір діаметром щонайменше 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Дверна ручка натискного типу або у вигляді ручки-скоби. Засувка має бути зручною для зачинення кулаком	☐ Так ☐ Ні	
Пристрої, як диспенсер для паперових рушників та санітайзери, мають бути в доступі на висоті 0,9-1,1 м.	☐ Так ☐ Ні	
Ширина прорізу дверей 0,9 м відсутні пороги	☐ Так ☐ Ні	
У приміщенні є вільний простір для розвороту на кріслі колісному діаметром 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	
Крани змішувачів, санітайзери мають бути переважно важільного типу керування	☐ Так ☐ Ні	
Гачки для речей передбачені на висоті 1,0 м та 1,4 м	☐ Так ☐ Ні	
Дзеркало має бути під нахилом чи з можливістю повороту	☐ Так ☐ Ні	
Сидіння унітаза має розміщуватися на висоті 0,40 м - 0,48 м	☐ Так ☐ Ні	
Зі сторони, де можна пересісти з крісла колісного на унітаз, має бути відкидний поручень на висоті 0,8 м.	☐ Так ☐ Ні	

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Під умивальником має бути вільний простір висотою 0,72 м	☐ Так ☐ Ні	
З одного боку від унітаза передбачено вільний простір розміром 0,9 м × 1,5 м.	☐ Так ☐ Ні	
Поручень повинен розташовуватися від центру унітаза на відстані 0,3 м - 0,35 м	☐ Так ☐ Ні	

Додаткові нотатки та примітки



Чек-лист оцінки Бібліотек

2026 рік

Бібліотека

1. Основні дані

Дата:

Назва об'єкта:

Адреса:

2. Прилегла територія

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Ширина проходів для двостороннього руху $\geq 1,8$ м	☐Так ☐Ні	
Тротуар рівний, а товщина швів не перевищує 15 мм	☐Так ☐Ні	
Наявне пониження тротуару на переходах в 0	☐Так ☐Ні	
Наявний затінок від дерев, а гілля над транзитною зоною розташоване не нижче 2,1 м	☐Так ☐Ні	
Наявні паркувальні місця для людей з інвалідністю із відповідним знаком доступності.	☐Так ☐Ні	
Місце розмірами - 3,5х5 м Розташування від входу не далі ніж - 50 м	☐Так ☐Ні	

3. Пандус

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Необхідний пандус	☐ Так ☐ Ні	
Наявний пандус	☐ Так ☐ Ні	
Пандус:		
Нахил 4,5 °	☐ Так ☐ Ні	
Висота одного підйому максимум 0,8 м	☐ Так ☐ Ні	
Горизонтальні майданчики для розвороту та відпочинку мають розміри 1,5х1,5 м	☐ Так ☐ Ні	
Ширина одностороннього руху 1,2 м	☐ Так ☐ Ні	
Наявність з обох боків пандуса та сходів поручнів, що контрастують із поверхнею пандуса, встановлених на висоті 0,7 м та 0,9 м.	☐ Так ☐ Ні	
Завершальні частини поручнів з обох боків (у верхній та нижній частинах пандуса) повинні мати горизонтальне продовження не менше 0,3 м.	☐ Так ☐ Ні	

4. Сходи (вхідна частина)

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявні	☐ Так ☐ Ні	
Сходи:		
Ширина проступів сходів має бути не меншою за 0,3 м	☐ Так ☐ Ні	
Висота підйому сходинок не більшою за 0,15 м	☐ Так ☐ Ні	

5. Вхідна група

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Вхід візуально виділений на тлі будівлі, легко ідентифікується головний вхід	☐ Так ☐ Ні	
Двері мають легко відчинятися, дверна ручка бути зручною для обхвату долонею (ручка-скоба). Складні елементи додатково промарковані	☐ Так ☐ Ні	
Ширина вільного прорізу має бути не меншою за 0,9 м	☐ Так ☐ Ні	
Вхід на одному рівні з тротуаром	☐ Так ☐ Ні	
Вхід візуально виділений на тлі будівлі, легко ідентифікується головний вхід	☐ Так ☐ Ні	

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Перед дверима та інформаційною табличкою наявний вільний простір розмірами 1,5 м діаметром	☐ Так ☐ Ні	
На вході має бути тактильна інформаційна табличка про заклад, де інформація дублюється шрифтом Брайля. Виконана в контрастному співвідношенні. Розміщена на висоті 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	

6. Вестибюль

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявний	☐ Так ☐ Ні	
Вестибюль		
Рецепція має бути на двох висотах – для людей на кріслі колісному та тих, хто стоїть 0,8 та 1,1 м	☐ Так ☐ Ні	
Відсутні конструкції, рослини на шляхах руху	☐ Так ☐ Ні	
Стенди з інформацією про графік роботи та навігацію розміщені на доступній висоті, виконані збільшеним шрифтом, з простими піктограмами та простою мовою	☐ Так ☐ Ні	

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявні місця для очікування дорослих	☐ Так ☐ Ні	

7. Книжковий зал

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Транзитна зона для двостороннього руху не менша за 1,8 м	☐ Так ☐ Ні	
Дверні прорізи контрастно виділені по периметру скосу	☐ Так ☐ Ні	
Наявні аудіокниги в базі бібліотеки, література доступна шрифтом Брайля	☐ Так ☐ Ні	
Наявні місця для перепочинку та вільна зона поряд для людини на кріслі колісному розмірами	☐ Так ☐ Ні	

8. Коридор

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявний	☐ Так ☐ Ні	
Коридор		
Транзитна зона для двостороннього руху не менша за 2,15 м	☐ Так ☐ Ні	


Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Двері в коридорі контрастно виділені рамою чи за кольором дверного полотна, їх відчинення не потрапляє у транзитну зону	☐ Так ☐ Ні	
Місця для сидіння відділені від транзитних зон	☐ Так ☐ Ні	
Поруч із місцями для сидіння є вільний простір для людини на кріслі колісному розмірами	☐ Так ☐ Ні	

9. Універсальна кабіна

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Для можливості маневру людини на кріслі колісному в приміщенні має бути вільний простір діаметром щонайменше 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	
Ширина прорізу дверей 0,9 м відсутні пороги	☐ Так ☐ Ні	
Дверна ручка натискного типу або у вигляді ручки-скоби. Засувка має бути зручною для зачинення кулаком	☐ Так ☐ Ні	
У приміщенні є вільний простір для розвороту на кріслі колісному діаметром 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	
Крани змішувачів, санітайзери мають бути переважно важільного типу керування	☐ Так ☐ Ні	

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Пристрої, як диспенсер для паперових рушників та санітайзери, мають бути в доступі на висоті 0,9-1,1 м.	☐ Так ☐ Ні	
Гачки для речей передбачені на висоті 1,0 м та 1,4 м	☐ Так ☐ Ні	
Дзеркало має бути під нахилом чи з можливістю повороту	☐ Так ☐ Ні	
Під умивальником має бути вільний простір висотою 0,72 м	☐ Так ☐ Ні	
Сидіння унітаза має розміщуватися на висоті 0,40 м - 0,48 м	☐ Так ☐ Ні	
З одного боку від унітаза передбачено вільний простір розміром 0,9 м × 1,5 м.	☐ Так ☐ Ні	
Зі сторони, де можна пересісти з крісла колісного на унітаз, має бути відкидний поручень на висоті 0,8 м.	☐ Так ☐ Ні	
Поручень повинен розташовуватися від центру унітаза на відстані 0,3 м - 0,35 м	☐ Так ☐ Ні	

Додаткові нотатки та примітки

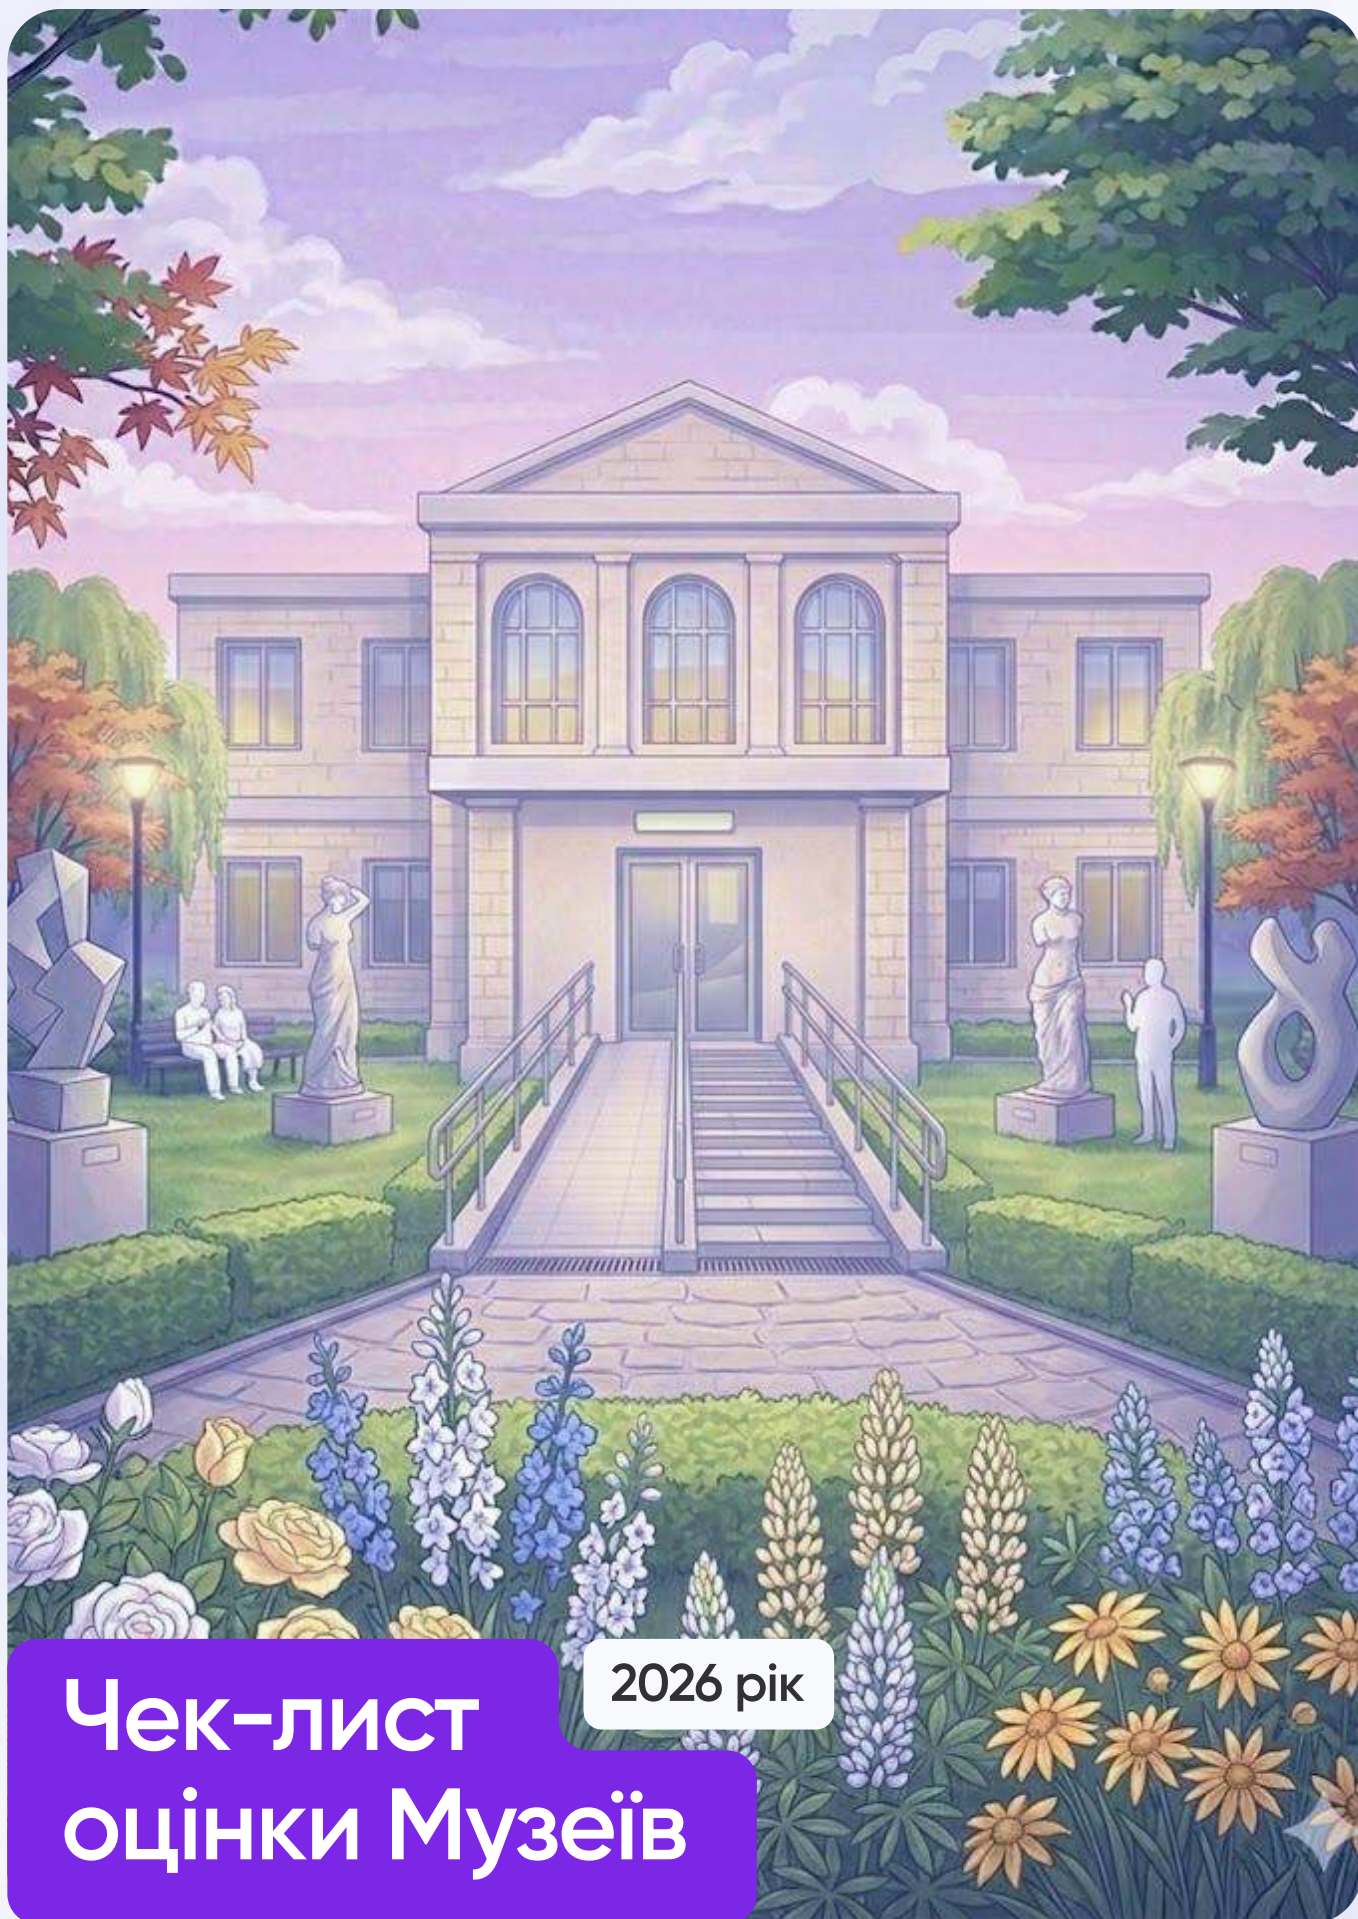

Чек-лист оцінки Музеїв

2026 рік

1. Основні дані

Дата:

Назва об'єкта:

Адреса:

2. Прилегла територія

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Ширина проходів для двостороннього руху $\geq 1,8$ м	☐Так ☐Ні	
Тротуар рівний, а товщина швів не перевищує 15 мм	☐Так ☐Ні	
Наявне пониження тротуару на переходах в 0	☐Так ☐Ні	
Наявний затінок від дерев, а гілля над транзитною зоною розташоване не нижче 2,1 м	☐Так ☐Ні	
Наявні паркувальні місця для людей з інвалідністю із відповідним знаком доступності.	☐Так ☐Ні	
Місце розмірами - 3,5х5 м Розташування від входу не далі ніж - 50 м	☐Так ☐Ні	

3. Пандус

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Необхідний пандус	☐ Так ☐ Ні	
Наявний пандус	☐ Так ☐ Ні	
Пандус:		
Нахил 4,5 °	☐ Так ☐ Ні	
Висота одного підйому максимум 0,8 м	☐ Так ☐ Ні	
Горизонтальні майданчики для розвороту та відпочинку мають розміри 1,5х1,5 м	☐ Так ☐ Ні	
Ширина одностороннього руху 1,2 м	☐ Так ☐ Ні	
Наявність з обох боків пандуса та сходів поручнів, що контрастують із поверхнею пандуса, встановлених на висоті 0,7 м та 0,9 м.	☐ Так ☐ Ні	
Завершальні частини поручнів з обох боків (у верхній та нижній частинах пандуса) повинні мати горизонтальне продовження не менше 0,3 м.	☐ Так ☐ Ні	

4. Сходи (вхідна частина)

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявні	☐ Так ☐ Ні	
Сходи:		
Ширина проступів сходів має бути не меншою за 0,3 м	☐ Так ☐ Ні	
Висота підйому сходинок не більшою за 0,15 м	☐ Так ☐ Ні	

5. Вхідна група

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Вхід візуально виділений на тлі будівлі, легко ідентифікується головний вхід	☐ Так ☐ Ні	
Двері мають легко відчинятися, дверна ручка бути зручною для обхвату долонею (ручка-скоба). Складні елементи додатково промарковані	☐ Так ☐ Ні	
Вхід на одному рівні з тротуаром	☐ Так ☐ Ні	
Перед дверима та інформаційною табличкою наявний вільний простір розмірами 1,5 м діаметром	☐ Так ☐ Ні	

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Ширина вільного прорізу має бути не меншою за 0,9 м	☐ Так ☐ Ні	
На вході має бути тактильна інформаційна табличка про заклад, де інформація дублюється шрифтом Брайля. Виконана в контрастному співвідношенні. Розміщена на висоті 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	

6. Вестибюль

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявний	☐ Так ☐ Ні	
Вестибюль		
Рецепція має бути на двох висотах – для людей на кріслі колісному та тих, хто стоїть 0,8 та 1,1 м	☐ Так ☐ Ні	
Відсутні конструкції, рослини на шляхах руху	☐ Так ☐ Ні	
Наявні місця для очікування дорослих	☐ Так ☐ Ні	
Стенди з інформацією про графік роботи та навігацію розміщені на доступній висоті, виконані збільшеним шрифтом, з простими піктограмами та простою мовою	☐ Так ☐ Ні	

7. Зал експозиції

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Транзитна зона для двостороннього руху не менша за 2,15 м	☐ Так ☐ Ні	
Дверні прорізи контрастно виділені по периметру відкосу	☐ Так ☐ Ні	
Тактильні інформаційні таблички про експонати з простими піктограмами виконані у контрастному співвідношенні на висоті 1,5 м 1,5 м Наявне тифлокоментування експонатів, аудіогіди декількома мовами.	☐ Так ☐ Ні	
Дверні прорізи контрастно виділені по периметру відкосу	☐ Так ☐ Ні	
Наявні місця для перепочинку та вільна зона поряд для людини на кріслі колісному	☐ Так ☐ Ні	
Наявна тактильна навігація, яка обходить експонати та веде людей з порушенням зору до тактильних табличок та тактильних експонатів	☐ Так ☐ Ні	

8. Коридор

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявний	☐ Так ☐ Ні	
Коридор:		
Транзитна зона для двостороннього руху не менша за 2,15 м	☐ Так ☐ Ні	
Місця для сидіння відділені від транзитних зон	☐ Так ☐ Ні	
Двері в коридорі контрастно виділені рамою чи за кольором дверного полотна, їх відчинення не потрапляє у транзитну зону	☐ Так ☐ Ні	

9. Універсальна кабіна

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Для можливості маневру людини на кріслі колісному в приміщенні має бути вільний простір діаметром щонайменше 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	
Ширина прорізу дверей 0,9 м відсутні пороги	☐ Так ☐ Ні	
Дверна ручка натискного типу або у вигляді ручки-скоби. Засувка має бути зручною для зачинення кулаком	☐ Так ☐ Ні	

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
У приміщенні є вільний простір для розвороту на кріслі колісному діаметром 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	
Гачки для речей передбачені на висоті 1,0 м та 1,4 м	☐ Так ☐ Ні	
Дзеркало має бути під нахилом чи з можливістю повороту	☐ Так ☐ Ні	
Під умивальником має бути вільний простір висотою 0,72 м	☐ Так ☐ Ні	
Пристрої, як диспенсер для паперових рушників та санітайзери, мають бути в доступі на висоті 0,9-1,1 м.	☐ Так ☐ Ні	
Крани змішувачів, санітайзери мають бути переважно важільного типу керування	☐ Так ☐ Ні	
Сидіння унітаза має розміщуватися на висоті 0,40 м - 0,48 м	☐ Так ☐ Ні	
З одного боку від унітаза передбачено вільний простір розміром 0,9 м × 1,5 м.	☐ Так ☐ Ні	
Зі сторони, де можна пересісти з крісла колісного на унітаз, має бути відкидний поручень на висоті 0,8 м.	☐ Так ☐ Ні	
Поручень повинен розташовуватися від центру унітаза на відстані 0,3 м - 0,35 м	☐ Так ☐ Ні	

Додаткові нотатки та примітки



Чек-лист оцінки Логістичної інфраструктури

2026 рік

Логістична інфраструктура

1. Основні дані

Дата:

Назва об'єкта:

Адреса:

2. Прилегла територія

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Ширина проходів для двостороннього руху $\geq 1,8$ м	☐Так ☐Ні	
Тротуар рівний, а товщина швів не перевищує 15 мм	☐Так ☐Ні	
Наявне пониження тротуару на переходах в 0	☐Так ☐Ні	
Наявний затінок від дерев, а гілля над транзитною зоною розташоване не нижче 2,1 м	☐Так ☐Ні	
Наявні паркувальні місця для людей з інвалідністю із відповідним знаком доступності.	☐Так ☐Ні	
Місце розмірами - 3,5х5 м Розташування від входу не далі ніж - 50 м	☐Так ☐Ні	

3. Пандус

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Необхідний пандус	☐ Так ☐ Ні	
Наявний пандус	☐ Так ☐ Ні	
Пандус:		
Нахил 4,5 °	☐ Так ☐ Ні	
Висота одного підйому максимум 0,8 м	☐ Так ☐ Ні	
Горизонтальні майданчики для розвороту та відпочинку мають розміри 1,5х1,5 м	☐ Так ☐ Ні	
Ширина одностороннього руху 1,2 м	☐ Так ☐ Ні	
Наявність з обох боків пандуса та сходів поручнів, що контрастують із поверхнею пандуса, встановлених на висоті 0,7 м та 0,9 м.	☐ Так ☐ Ні	
Завершальні частини поручнів з обох боків (у верхній та нижній частинах пандуса) повинні мати горизонтальне продовження не менше 0,3 м.	☐ Так ☐ Ні	

4. Сходи (вхідна частина)

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявні	☐ Так ☐ Ні	
Сходи:		
Ширина проступів сходів має бути не меншою за 0,3 м	☐ Так ☐ Ні	
Висота підйому сходинок не більшою за 0,15 м	☐ Так ☐ Ні	

5. Вхідна група

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Вхід візуально виділений на тлі будівлі, легко ідентифікується головний вхід	☐ Так ☐ Ні	
Двері мають легко відчинятися, дверна ручка бути зручною для обхвату долонею (ручка-скоба). Складні елементи додатково промарковані	☐ Так ☐ Ні	
Ширина вільного прорізу має бути не меншою за 0,9 м	☐ Так ☐ Ні	
Перед дверима та інформаційною табличкою наявний вільний простір розмірами 1,5 м діаметром	☐ Так ☐ Ні	

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Вхід на одному рівні з тротуаром	☐ Так ☐ Ні	
На вході має бути тактильна інформаційна табличка про заклад, де інформація дублюється шрифтом Брайля. Виконана в контрастному співвідношенні. Розміщена на висоті 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	

6. Зона надання послуг

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Каси мають бути на двох висотах для людей на кріслі колісному та тих, хто стоїть - 0,8 м та 1,1 м	☐ Так ☐ Ні	
Відсутні конструкції, рослини на шляхах руху	☐ Так ☐ Ні	
Наявні місця для очікування дорослих	☐ Так ☐ Ні	
Стенди з інформацією про графік транспортних сполучень та навігацію розміщені на доступній висоті (1,2 м), виконані збільшеним шрифтом, з простими піктограмами та простою мовою	☐ Так ☐ Ні	

7. Навігація

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявна мнемосхема поверхів із дублюванням інформації шрифтом Брайля з можливістю підходу людині на кріслі колісному на висоті 0,8 м	☐ Так ☐ Ні	
До перону/місця відправлення автобусів ведуть покажчики, які розміщені вище зросту людини, та які можна побачити з різних кутів простору	☐ Так ☐ Ні	
Наявні екрани з інформацією про транспортні сполучення, є можливість дізнатись про сполучення через озвучку	☐ Так ☐ Ні	
Термінали для взаємодії, отримання інформації чи зняття готівки, чи купівля квитків розміщені в доступі на висоті 0,8 м - 1,15 м	☐ Так ☐ Ні	

8. Інформація

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Розмір тексту співвідноситься з висотою його розташування	☐ Так ☐ Ні	
Інформація у просторі дублюється простими піктограмами, які виконані в контрастному співвідношенні та не відблискують	☐ Так ☐ Ні	

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Інформація подана простою мовою. Шрифт має бути легким для сприйняття	☐ Так ☐ Ні	
Наявне дублювання інформації шрифтом Брайля	☐ Так ☐ Ні	

9. Зона очікування

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявний вільний простір для розвороту на кріслі колісному 2,15 м діаметром	☐ Так ☐ Ні	
Наявний кулер з теплою та холодною водою	☐ Так ☐ Ні	
Наявні місця для сидіння	☐ Так ☐ Ні	

10. Перон/зона відправки автобусів

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявне дублювання інформації шрифтом Брайля	☐ Так ☐ Ні	
Аудіосупровід інформації на табло відправлення-прибуття	☐ Так ☐ Ні	
Розмір тексту співвідноситься з висотою його розташування	☐ Так ☐ Ні	

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявні місця для сидіння	☐ Так ☐ Ні	
Наявні окремостоячі криті смітники	☐ Так ☐ Ні	

11. Універсальна кабіна

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Для можливості маневру людини на кріслі колісному в приміщенні має бути вільний простір діаметром щонайменше 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	
Ширина прорізу дверей 0,9 м відсутні пороги	☐ Так ☐ Ні	
Дверна ручка натискного типу або у вигляді ручки-скоби. Засувка має бути зручною для зачинення кулаком	☐ Так ☐ Ні	
Пристрої, як диспенсер для паперових рушників та санітаizers, мають бути в доступі на висоті 0,9-1,1 м.	☐ Так ☐ Ні	
У приміщенні є вільний простір для розвороту на кріслі колісному діаметром 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	
Крани змішувачів, санітаizers мають бути переважно важільного типу керування	☐ Так ☐ Ні	

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Гачки для речей передбачені на висоті 1,0 м та 1,4 м	☐ Так ☐ Ні	
Дзеркало має бути під нахилом чи з можливістю повороту	☐ Так ☐ Ні	
Під умивальником має бути вільний простір висотою 0,72 м	☐ Так ☐ Ні	
Сидіння унітаза має розміщуватися на висоті 0,40 м - 0,48 м	☐ Так ☐ Ні	
З одного боку від унітаза передбачено вільний простір розміром 0,9 м × 1,5 м.	☐ Так ☐ Ні	
Зі сторони, де можна пересісти з крісла колісного на унітаз, має бути відкидний поручень на висоті 0,8 м.	☐ Так ☐ Ні	
Поручень повинен розташовуватися від центру унітаза на відстані 0,3 м - 0,35 м	☐ Так ☐ Ні	

Додаткові нотатки та примітки



Чек-лист оцінки Закладів культури та дозвілля

2026 рік

Заклади культури та дозвілля

1. Основні дані

Дата:

Назва об'єкта:

Адреса:

2. Прилегла територія

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Ширина проходів для двостороннього руху $\geq 1,8$ м	☐Так ☐Ні	
Тротуар рівний, а товщина швів не перевищує 15 мм	☐Так ☐Ні	
Наявне пониження тротуару на переходах в 0	☐Так ☐Ні	
Наявний затінок від дерев, а гілля над транзитною зоною розташоване не нижче 2,1 м	☐Так ☐Ні	
Наявні паркувальні місця для людей з інвалідністю із відповідним знаком доступності.	☐Так ☐Ні	
Місце розмірами - 3,5х5 м Розташування від входу не далі ніж - 50 м	☐Так ☐Ні	

3. Пандус

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Необхідний пандус	☐ Так ☐ Ні	
Наявний пандус	☐ Так ☐ Ні	
Пандус:		
Нахил 4,5 °	☐ Так ☐ Ні	
Висота одного підйому максимум 0,8 м	☐ Так ☐ Ні	
Горизонтальні майданчики для розвороту та відпочинку мають розміри 1,5х1,5 м	☐ Так ☐ Ні	
Ширина одностороннього руху 1,2 м	☐ Так ☐ Ні	
Наявність з обох боків пандуса та сходів поручнів, що контрастують із поверхнею пандуса, встановлених на висоті 0,7 м та 0,9 м.	☐ Так ☐ Ні	
Завершальні частини поручнів з обох боків (у верхній та нижній частинах пандуса) повинні мати горизонтальне продовження не менше 0,3 м.	☐ Так ☐ Ні	

4. Сходи (вхідна частина)

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявні	☐ Так ☐ Ні	
Сходи:		
Ширина проступів сходів має бути не меншою за 0,3 м	☐ Так ☐ Ні	
Висота підйому сходинок не більшою за 0,15 м	☐ Так ☐ Ні	

5. Вхідна група

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Вхід візуально виділений на тлі будівлі, легко ідентифікується головний вхід	☐ Так ☐ Ні	
Двері мають легко відчинятися, дверна ручка бути зручною для обхвату долонею (ручка-скоба). Складні елементи додатково промарковані	☐ Так ☐ Ні	
Ширина вільного прорізу має бути не меншою за 0,9 м	☐ Так ☐ Ні	
Перед дверима та інформаційною табличкою наявний вільний простір розмірами 1,5 м діаметром	☐ Так ☐ Ні	

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Вхід на одному рівні з тротуаром	☐ Так ☐ Ні	
На вході має бути тактильна інформаційна табличка про заклад, де інформація дублюється шрифтом Брайля. Виконана в контрастному співвідношенні. Розміщена на висоті 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	

6. Коридор

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявний	☐ Так ☐ Ні	
Коридор:		
Транзитна зона для двостороннього руху не менша за 2,15 м	☐ Так ☐ Ні	
Двері в коридорі контрастно виділені рамою чи за кольором дверного полотна, їх відчинення не потрапляє у транзитну зону	☐ Так ☐ Ні	
Місця для сидіння відділені від транзитних зон	☐ Так ☐ Ні	
Дверні прорізи контрастно виділені по периметру скосу	☐ Так ☐ Ні	

7. Сходи (внутрішні, переміщення між поверхами)

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Наявні	☐ Так ☐ Ні	
Сходи:		
Ширина проступів сходів має бути не меншою за 0,3 м	☐ Так ☐ Ні	
Висота підйому сходинок не більшою за 0,15 м	☐ Так ☐ Ні	
Поручні повинні візуально контрастувати з поверхнею, до якої вони кріпляться, бути гладенькими та не мати абразивних елементів	☐ Так ☐ Ні	
Поручні сходів варто розташовувати на висоті 0,7 м - 0,9 м	☐ Так ☐ Ні	
Завершальні частини поручнів повинні з обох боків — вгорі та вниз — мати горизонтальне продовження на 0,3 м	☐ Так ☐ Ні	

8. Зал для проведення занять

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Відсутність порогів у залі (або інших елементів які перешкоджають комфортному пересуванню)	☐ Так ☐ Ні	

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Прохід між меблями мінімум 1,2 м	☐ Так ☐ Ні	
Зрозуміле зонування (ігри, відпочинок, навчання)	☐ Так ☐ Ні	

9. Універсальна кабіна

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Для можливості маневру людини на кріслі колісному в приміщенні має бути вільний простір діаметром щонайменше 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	
Ширина прорізу дверей 0,9 м відсутні пороги	☐ Так ☐ Ні	
Дверна ручка натискного типу або у вигляді ручки-скоби. Засувка має бути зручною для зачинення кулаком	☐ Так ☐ Ні	
У приміщенні є вільний простір для розвороту на кріслі колісному діаметром 1,5 м	☐ Так ☐ Ні	
Пристрої, як диспенсер для паперових рушників та санітаizers, мають бути в доступі на висоті 0,9-1,1 м.	☐ Так ☐ Ні	
Крани змішувачів, санітаizers мають бути переважно важільного типу керування	☐ Так ☐ Ні	

Вимоги	ТАК/НІ	Примітка
Дзеркало має бути під нахилом чи з можливістю повороту	☐ Так ☐ Ні	
Під умивальником має бути вільний простір висотою 0,72 м	☐ Так ☐ Ні	
Гачки для речей передбачені на висоті 1,0 м та 1,4 м	☐ Так ☐ Ні	
Сидіння унітаза має розміщуватися на висоті 0,40 м - 0,48 м	☐ Так ☐ Ні	
З одного боку від унітаза передбачено вільний простір розміром 0,9 м × 1,5 м.	☐ Так ☐ Ні	
Зі сторони, де можна пересісти з крісла колісного на унітаз, має бути відкидний поручень на висоті 0,8 м.	☐ Так ☐ Ні	
Поручень повинен розташовуватися від центру унітаза на відстані 0,3 м - 0,35 м	☐ Так ☐ Ні	

Додаткові нотатки та примітки